


III PIĘTRO

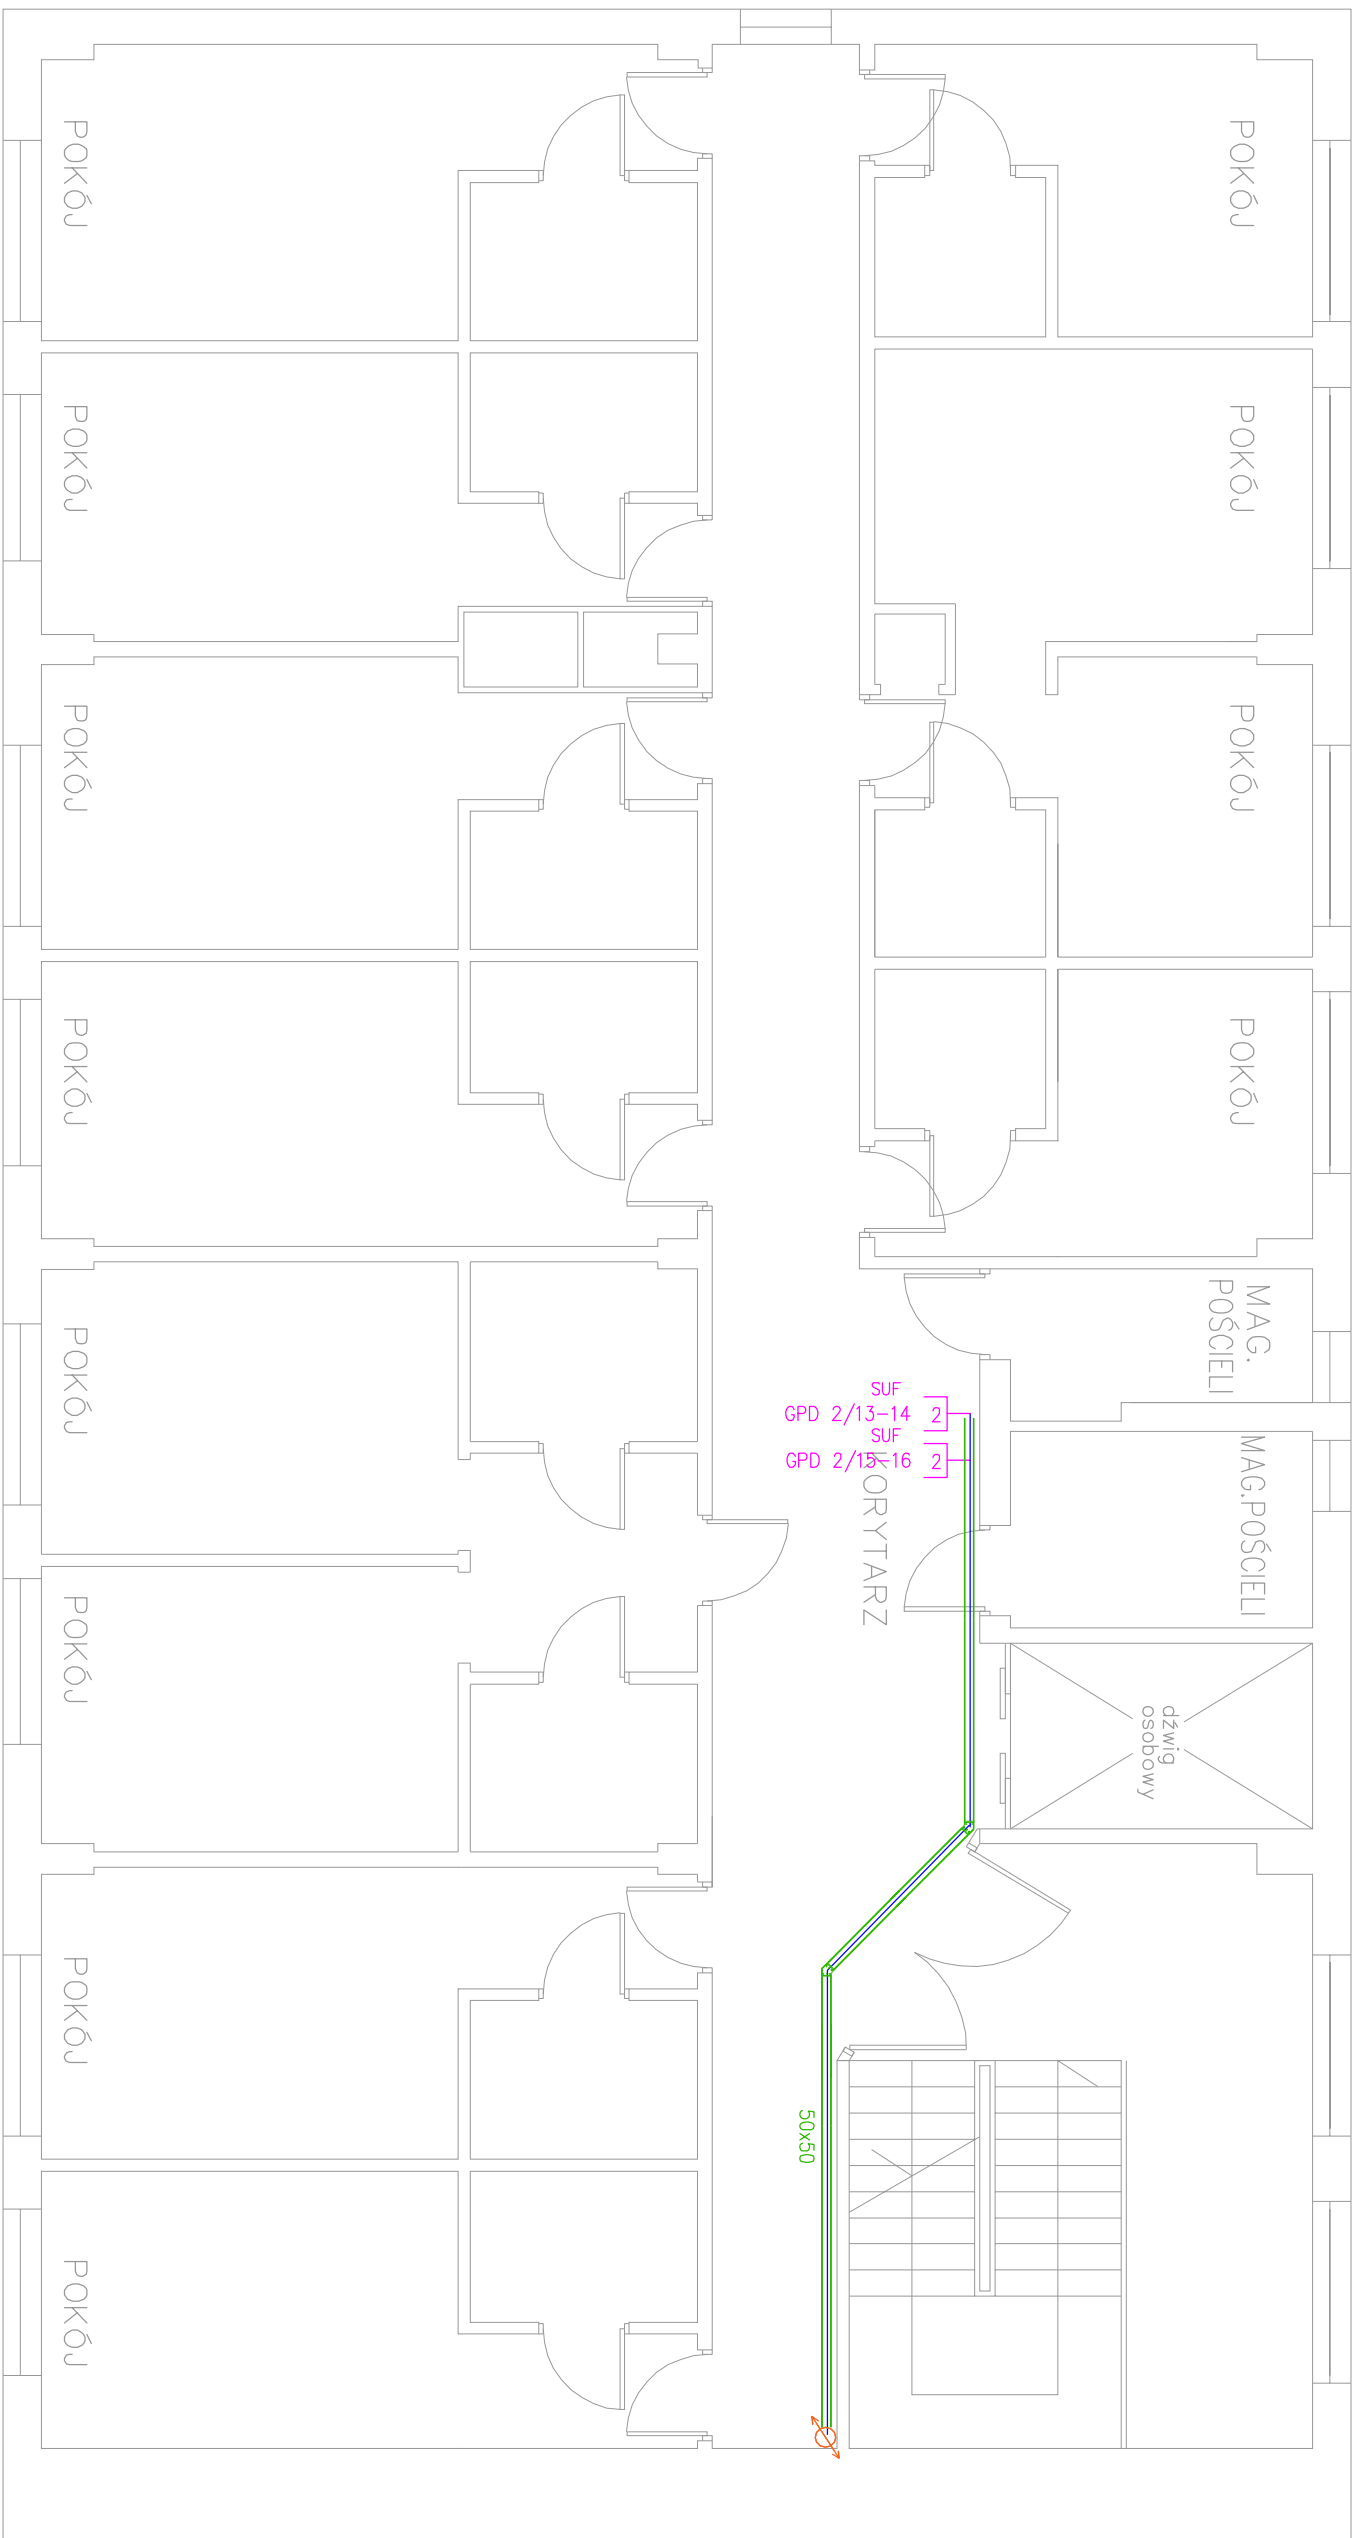

Legenda LAN:

- Kabel FTP kab. 6, 4 pary 23AWG, LSZH
- Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 A - montaż napiętkowy
- Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 A - montaż w przelazach
- Gniazdo podłączanego
- Przebiega
- Koryta kablowe metalowe 50x50, 100x50 mm
- Oznaczenia punktu dyspozycyjnego:
- X - punkt przebiegu
- Y - numer punktu
- Skala szerokości

UWAGA:
WYKAZ: LOKALIZACJE OGRZEWU I APARATYWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ SAMO
PROWADZENIE KABLI SPRAWDZIĆ I UZGADNIĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE
PROJEKTY NASTAWIĆ NA ODCZYTYWANIE PRZETĘŻENIA ODCZYTAĆ PRZETĘŻENIA ODCZYTAĆ PRZETĘŻENIA
ZABEZPIECZENIE DO KLASY ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI
PRZETĘŻENIA PRZETĘŻENIA PRZETĘŻENIA PRZETĘŻENIA PRZETĘŻENIA PRZETĘŻENIA
KLASA ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI
ODPOWIEDNIE ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI ODPORNOŚCI
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM TELETECHNIKI I ELEKTRYKI

OBIEKT		FILA KRAJOWEJ SZKOŁY SZKOLNOŚCI W KRAKOWIE	
UL. WIELESZCZYŃSKA 63, 30-080 KRAKÓW		SKALA	
TEMAT INWENTARYZACJA, SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA		1:100	
TYTUŁ		NUMER PIS	
SYMBOL		04	
Faza PROJ. WYKONAWCZY		DATA: 09.2021	
30-080 KRAKÓW, UL. BIAŁOBRZESKA, 60/1		SPECJALNOŚĆ	
Instalacja elektryczna		Wskaz	
PROJEKTOWAŁ		602/87	
OPRACOWAŁ		elektryczna	
SPRAWDZIŁ			