


- Instalacja c.o. (prowadzona w obrębie pomieszczenia - posadzka, bruzdy ścienne)
- Instalacja c.o. (prowadzona pod stropem pomieszczenia)

C.O.1 - Oznaczenie pionu CO

I PIĘTRO

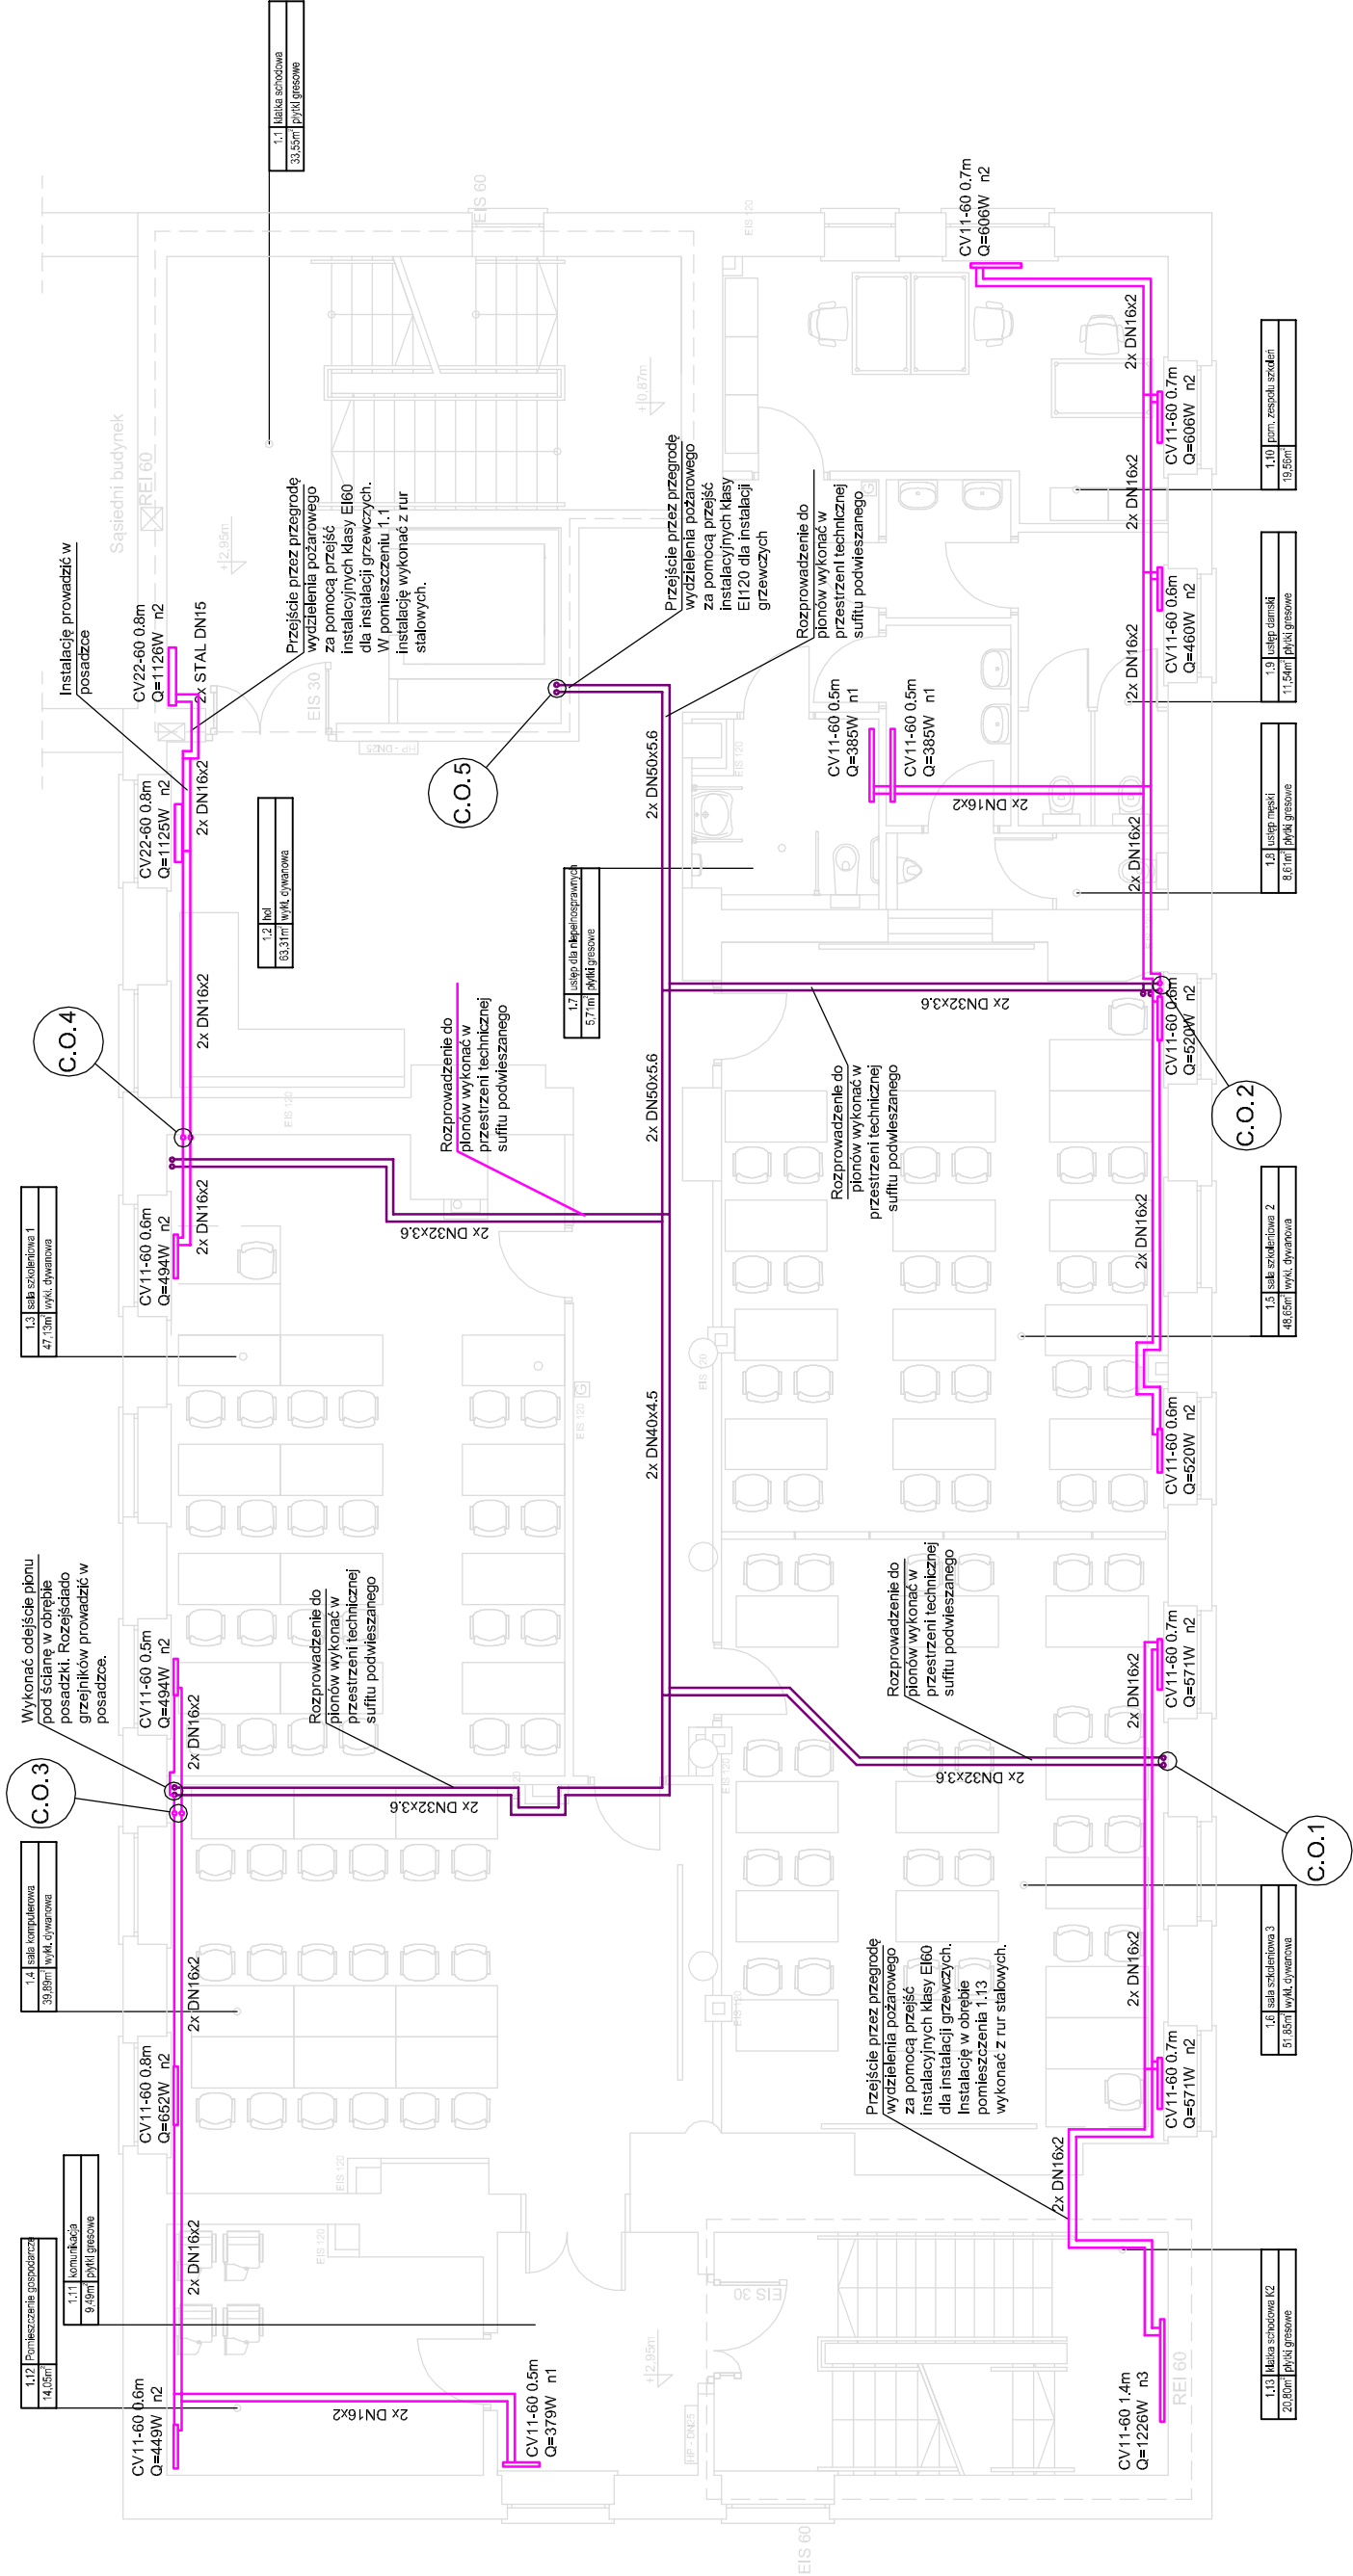

<div><div><div></div></div><div><div>UP</div></div></div> <div>UP Instalacje - Piotr Urbankiewicz ul. Kosciuszki 21F/35 63-400, Ostrów Wielkopolski projekty@upinstalacje.pl tel. 500 699 880</div>	
inwestor:	KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI UL. OKRZEI 4 03-710 WARSZAWA
inwestycja:	PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO 53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100 DZ. NR 34/2 OBRĘB: POŁUDNIE
branża:	
Instalacje sanitarne	
projektant:	
inż.	Władysław Janicki
445/87/UW	
asystent:	
mgr inż.	Piotr Urbankiewicz
nazwa rysunku:	
Instalacja grzewcza - I piętro	
faza	
PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018
skala: nr rysunku	
1:100 IS-2	