


- Instalacja wentylacji wywiewnej
- Instalacja wentylacji nawiewnej
- Instalacja nawiewna dla zapewnienia powietrza do okapu
- Instalacja chłodnicza VRF
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Oznaczenie N-nawiew 175-wydajność 175m3/h
- Oznaczenie W-wywiew 175-wydajność 175m3/h

# PARTER

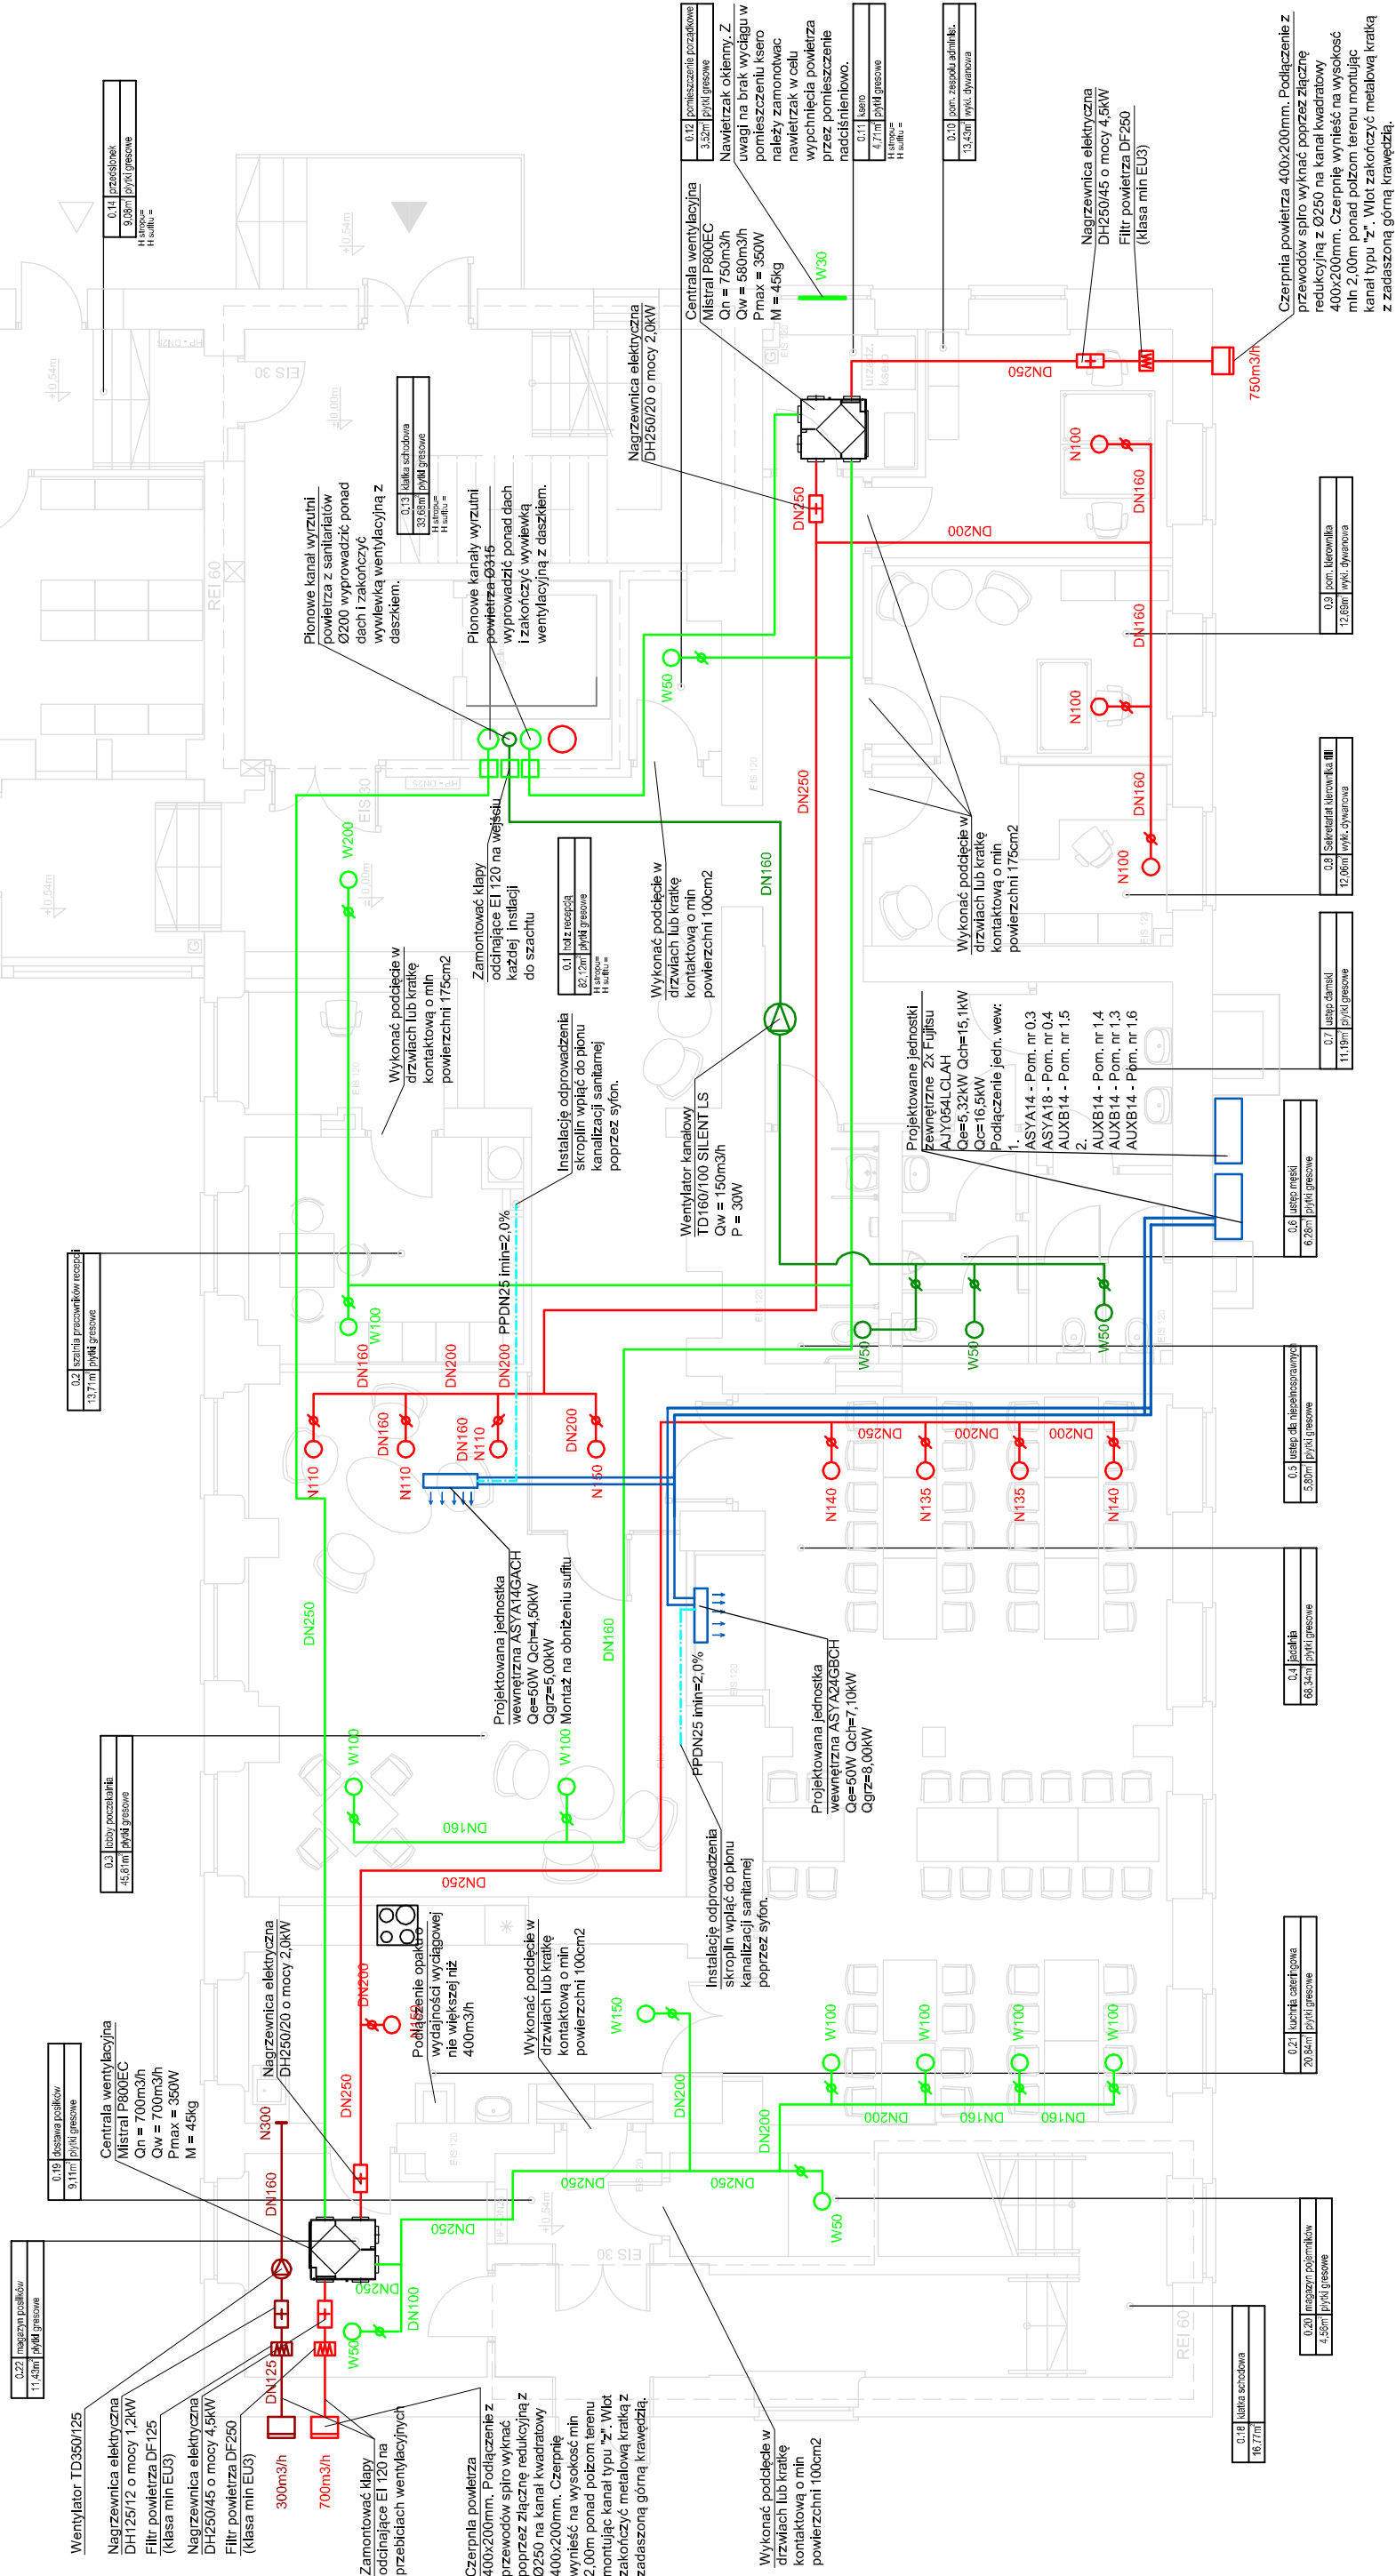

**UP**  
UP Instalacje - Piotr Urbankiewicz  
ul. Kosciuszki 21F/35  
63-400, Ostrow Wielkopolski  
projekty@upinstalacje.pl  
tel. 500 699 880

**investor:**

KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI  
UL. OKRZEŃ 4

03-710 WARSZAWA

PRZEBUDOWA OBIEKTU  
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO  
53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100  
DZ. NR 34/2 OBREB: POŁŹDNIĘ

**branza:**

## Instalacije sanitarne

projektant:	uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upr. nr 445/87/UW	
inż. Władysław Janicki	445/87/UW	

asystemt:

Piotr Urbankiewicz

## Instalacja wentylacji i klimatyzacji - parter

faza	data:	skala:	nr rysunk
PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018	1:100	IS-9