

- Instalacja wentylacji **wywiejowej**
- Instalacja wentylacji **nawiewnej**


UWAGA!

Wentylatory w pomieszczeniach sanitariatów należy wyposażyć w wyłącznik czasowy np. Elektrobok CS3-1B i połączyć z włącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu (opóźnienie wyłączenia ustawić na min 5 min).

Pozostałe otwory wentylacyjne należy zaślepić kratką maskującą do kanałów wentylacyjnych.

PIETRO

Wentylator SILENT 100 f. Venture industries załączany włącznikiem światła z timerem.

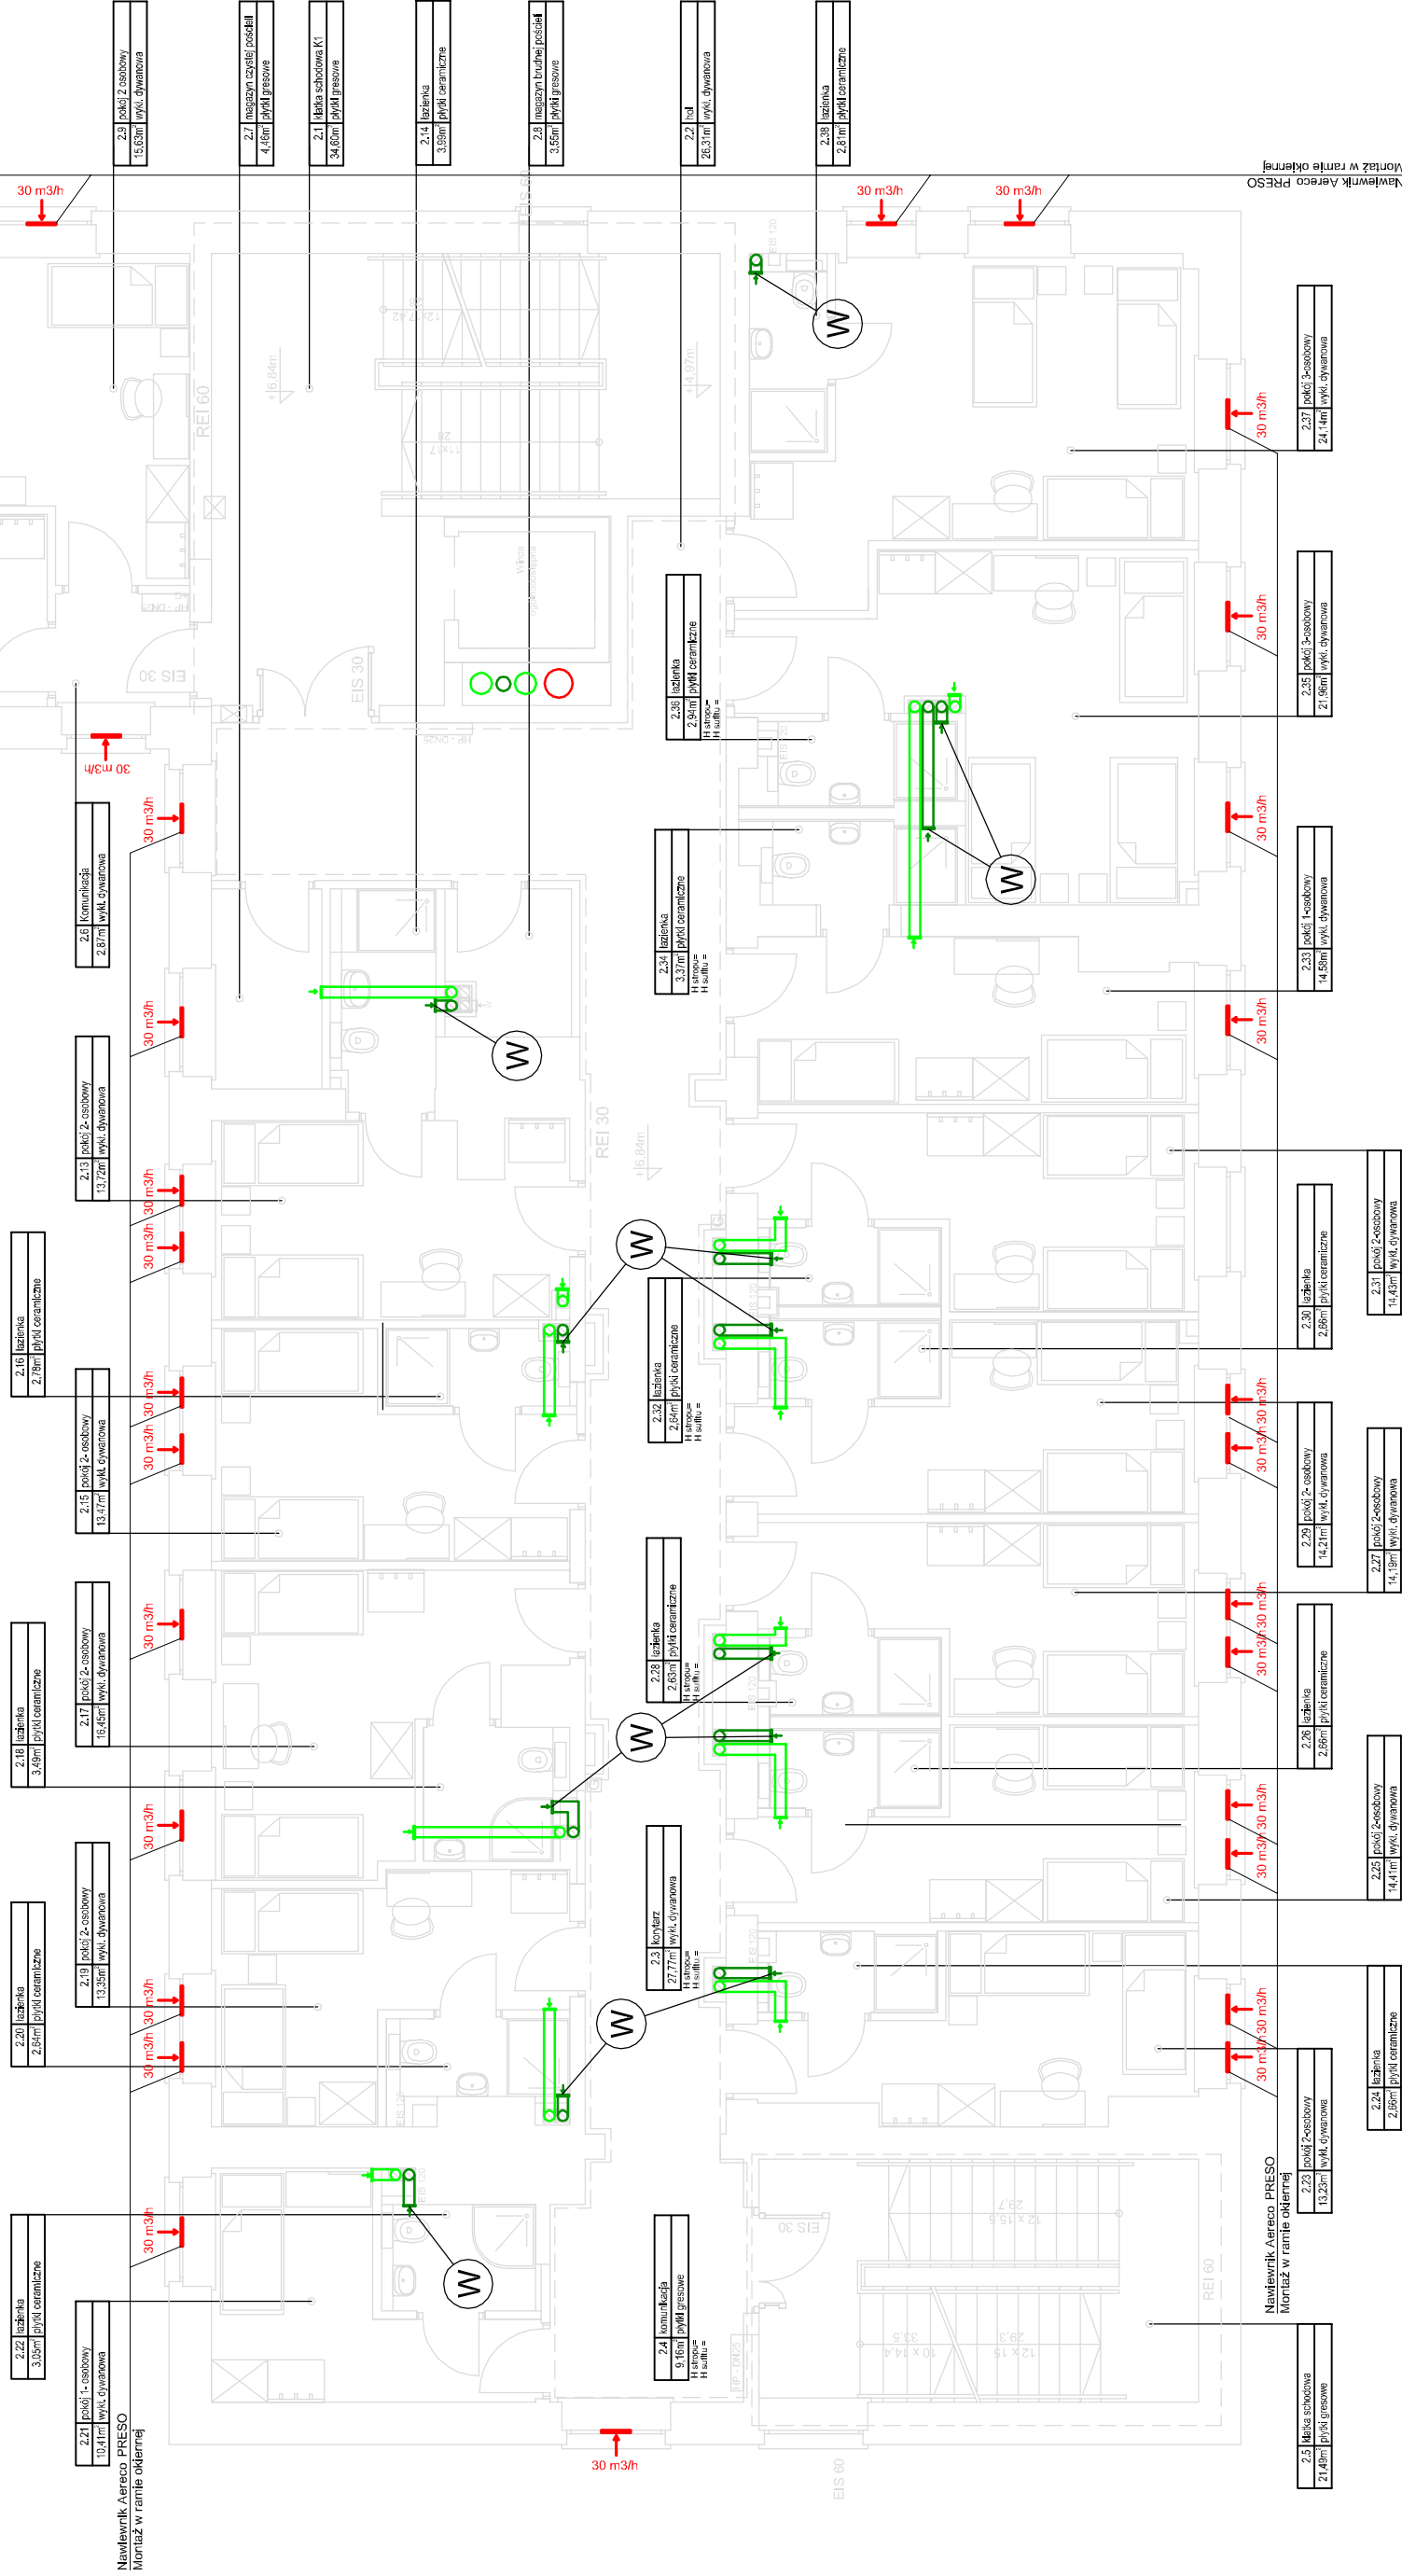

Nawiewnik Aerco PRESO

UP
UP Instalacje - Piotr Urbankiewicz
ul. Kosciuszki 21F/35
63-400, Ostrów Wielkopolski
projekty@upinstalacje.pl
tel. 500 699 880

investor:

KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI
UL. OKRZEI 4
03-710 WARSZAWA

inwestycja:

PRZEBUDOWA OBIEKTU
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO
53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100
DZ. NR 34/2 OBREB: POŁUDNIE

branza:

Instalacje sanitarne

projektant:	uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upr. nr 445/87/UJW	
inż.	Władysław Janicki	445/87/UJW

asystemt:

mgr inż.

Instalacja wentylacji - II piętro

faza	data:	skala:	nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018	1:100	IS-11