



- Instalacja wentylacji wywiewnej
- Instalacja wentylacji nawiewnej
- Instalacja chłodnicza VRF
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Oznaczenie N-nawiew 175-wydajność 175m3/h
- Oznaczenie W-wywiew 175-wydajność 175m3/h

I PIETRO

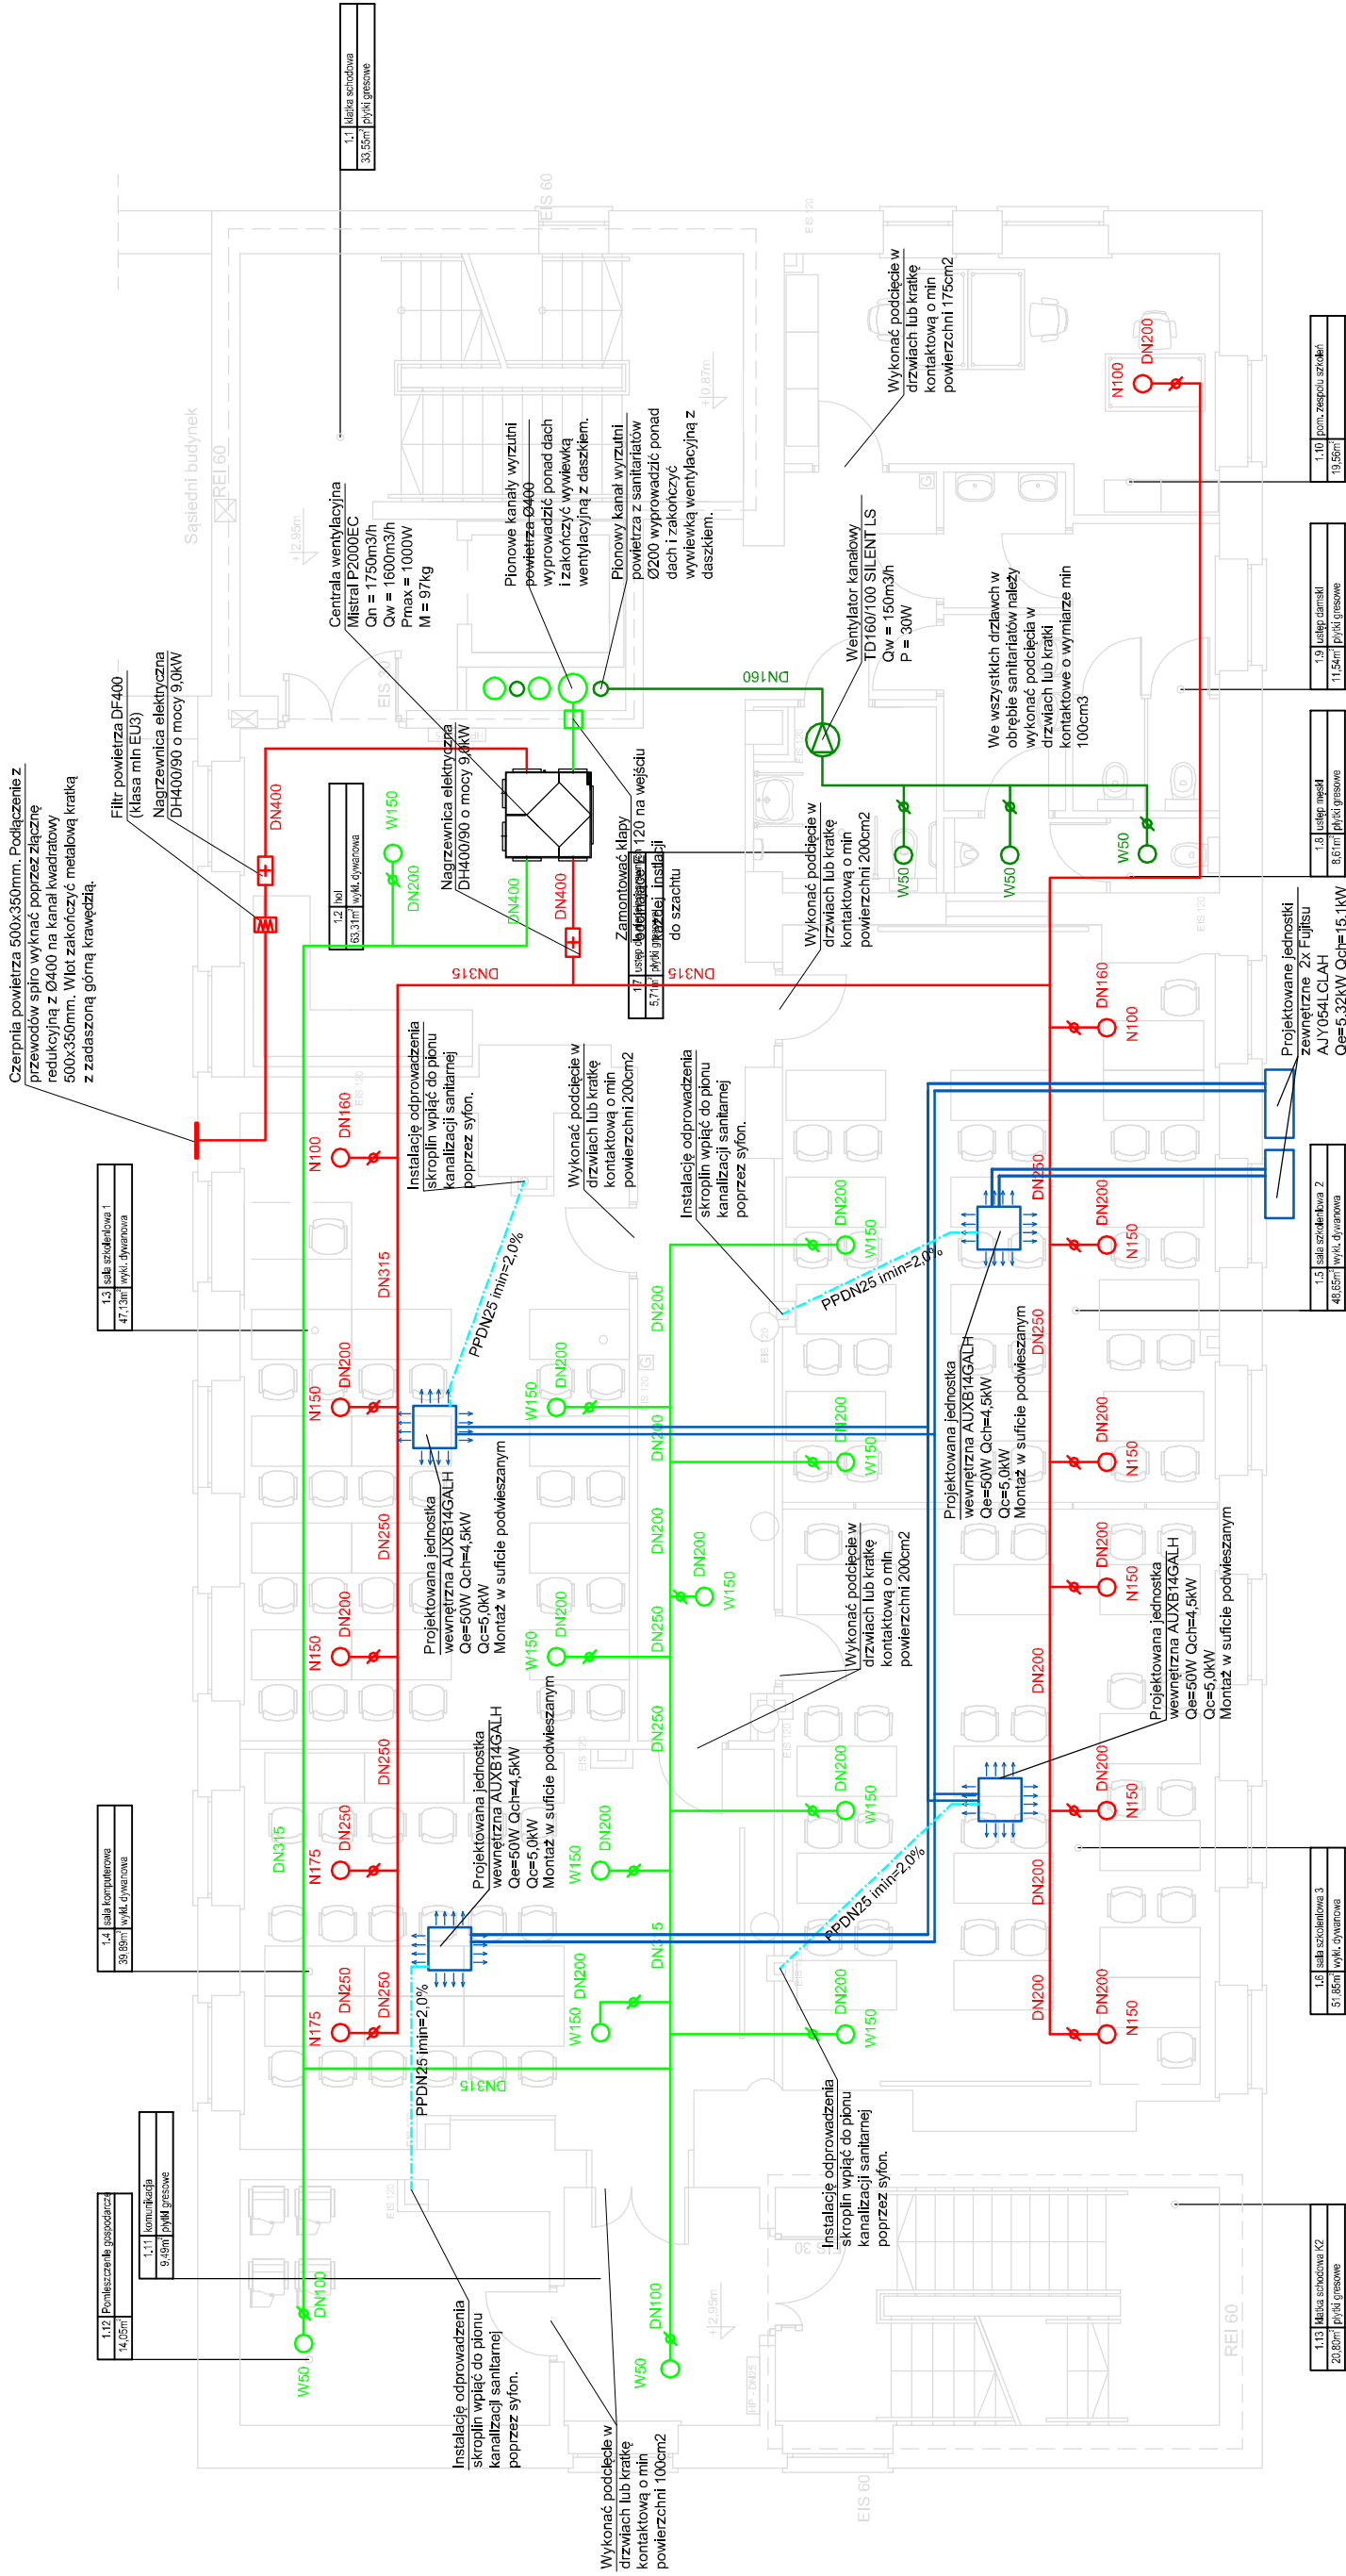

1. ASYA14 - Pom. nr 0.3
ASYA18 - Pom. nr 0.4
AUXB14 - Pom. nr 1.5
2. AUXB14 - Pom. nr 1.4
AUXB14 - Pom. nr 1.3
AUXB14 - Pom. nr 1.6

Jednostki umieścić na poziomie parteru.

		UP Instalacje - Piotr Urbankiewicz ul. Kościuszki 21F/35 63-400, Ostrow Wielkopolski projekty@upinstalacje.pl tel. 500 699 880	
inwestor:		KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI UL. OKRZEI 4 03-710 WARSZAWA	
inwestycja:		PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO 53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100 DZ. NR 34/2 OBRĘB: POŁUDNIE	
branża:		Instalacje sanitarne	
projektant:	inż.	Władysław Janicki	uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych upr. nr 445/87/UW
asystent:	mgr inż.	Piotr Urbankiewicz	
nazwa rysunku:			
Instalacja wentylacji i klimatyzacji - I piętro			skala:
faza	data:	09.2018	
PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku IS-10