


- Instalacja c.o. (prowadzona w obrębie pomieszczenia - posadzka, bruzdy ścienne)
- Instalacja c.o. (prowadzona pod stropem pomieszczenia)

- Oznaczenie pionu CO

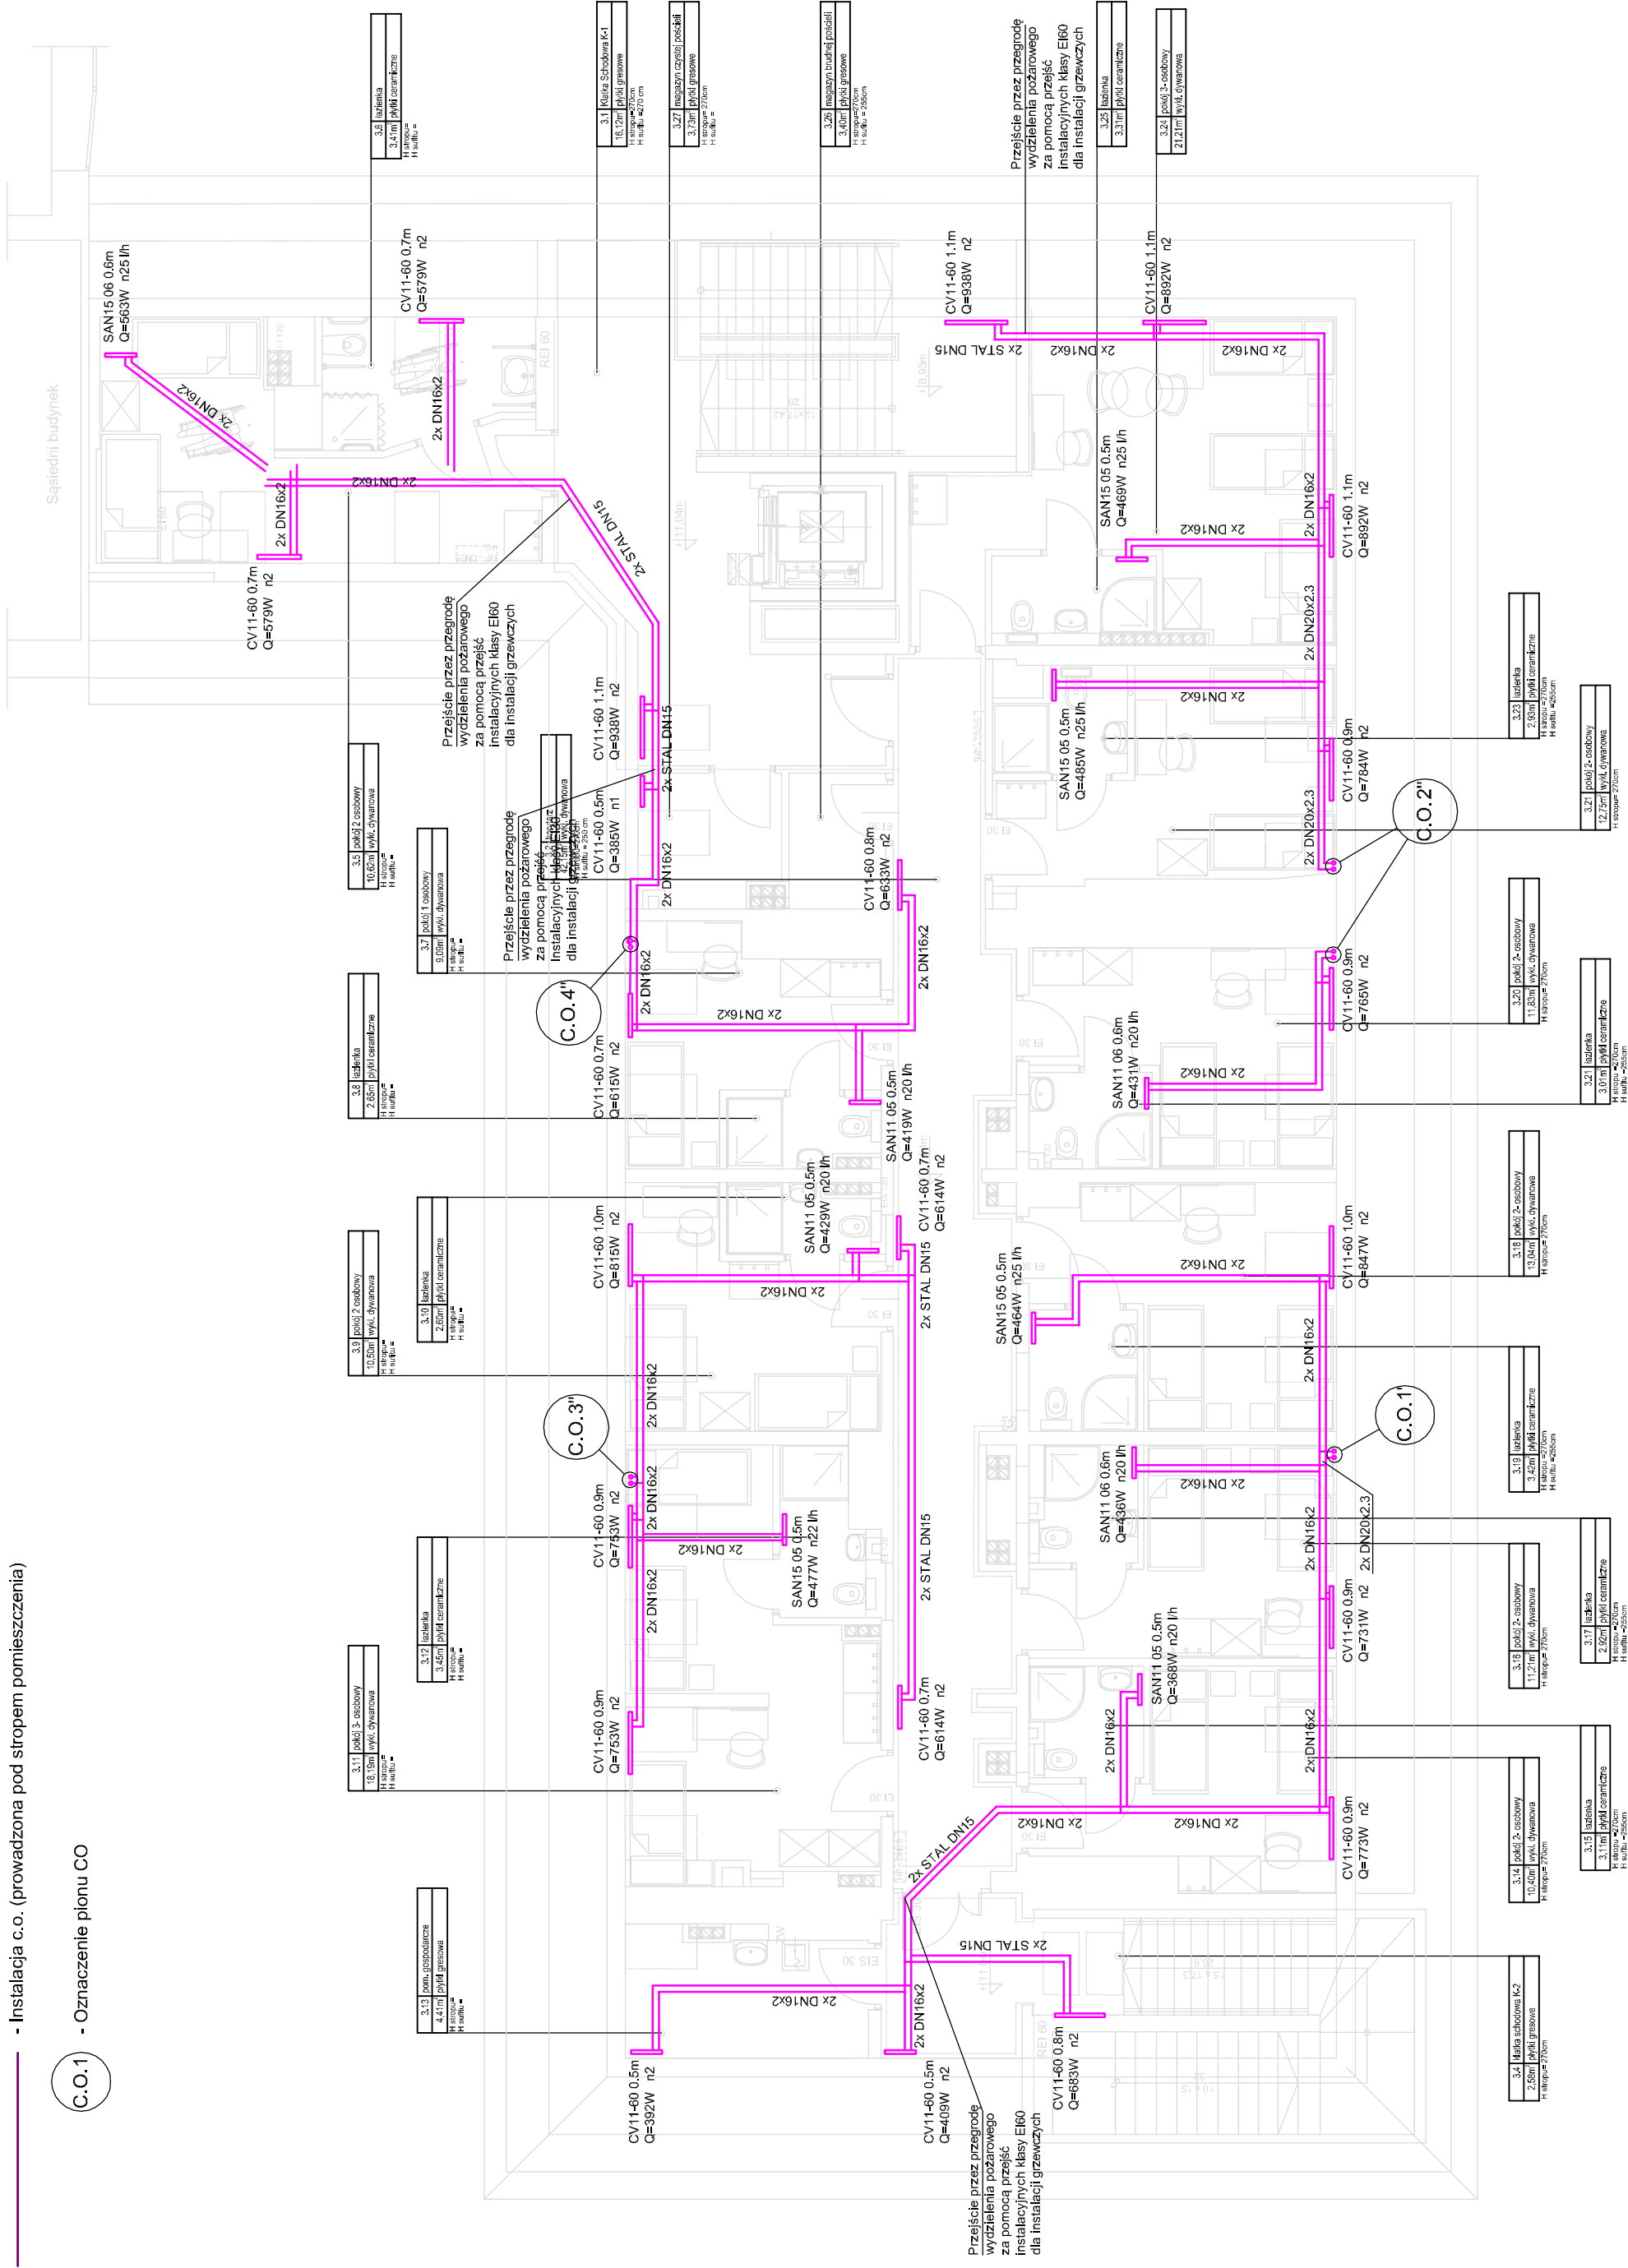

UP Instalacje - Płotr Urbankiewicz  
ul. Kościuszki 21F/35  
63-400, Ostrów Wielkopolski  
projekty@upinstalacje.pl  
tel. 500 699 880

**investor:**

KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI  
UL. OKRZEI 4  
03-710 WARSZAWA

**inwestycja:**

PRZEBUDOWA OBIEKTU  
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO  
53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100  
DZ. NR 34/2 OBREB: POŁUDNIE

**branza:**

## Instalacije sanitarne

projektant:	445/87/UW	uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upr. nr 445/87/UW
inż. Władysław Janicki		

assistant:

mgr inż.  
Piotr Urbankiewicz

### Instalacja grzewcza - III piętro

faza  
data:

PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018	1:100
--------------------	---------	-------