


- Instalacja c.o. (prowadzona w obrębie pomieszczenia - posadzka, bruzdy ścienne)
- Instalacja c.o. (prowadzona pod stropem pomieszczenia)

- Oznaczenie pionu CO

PARTER

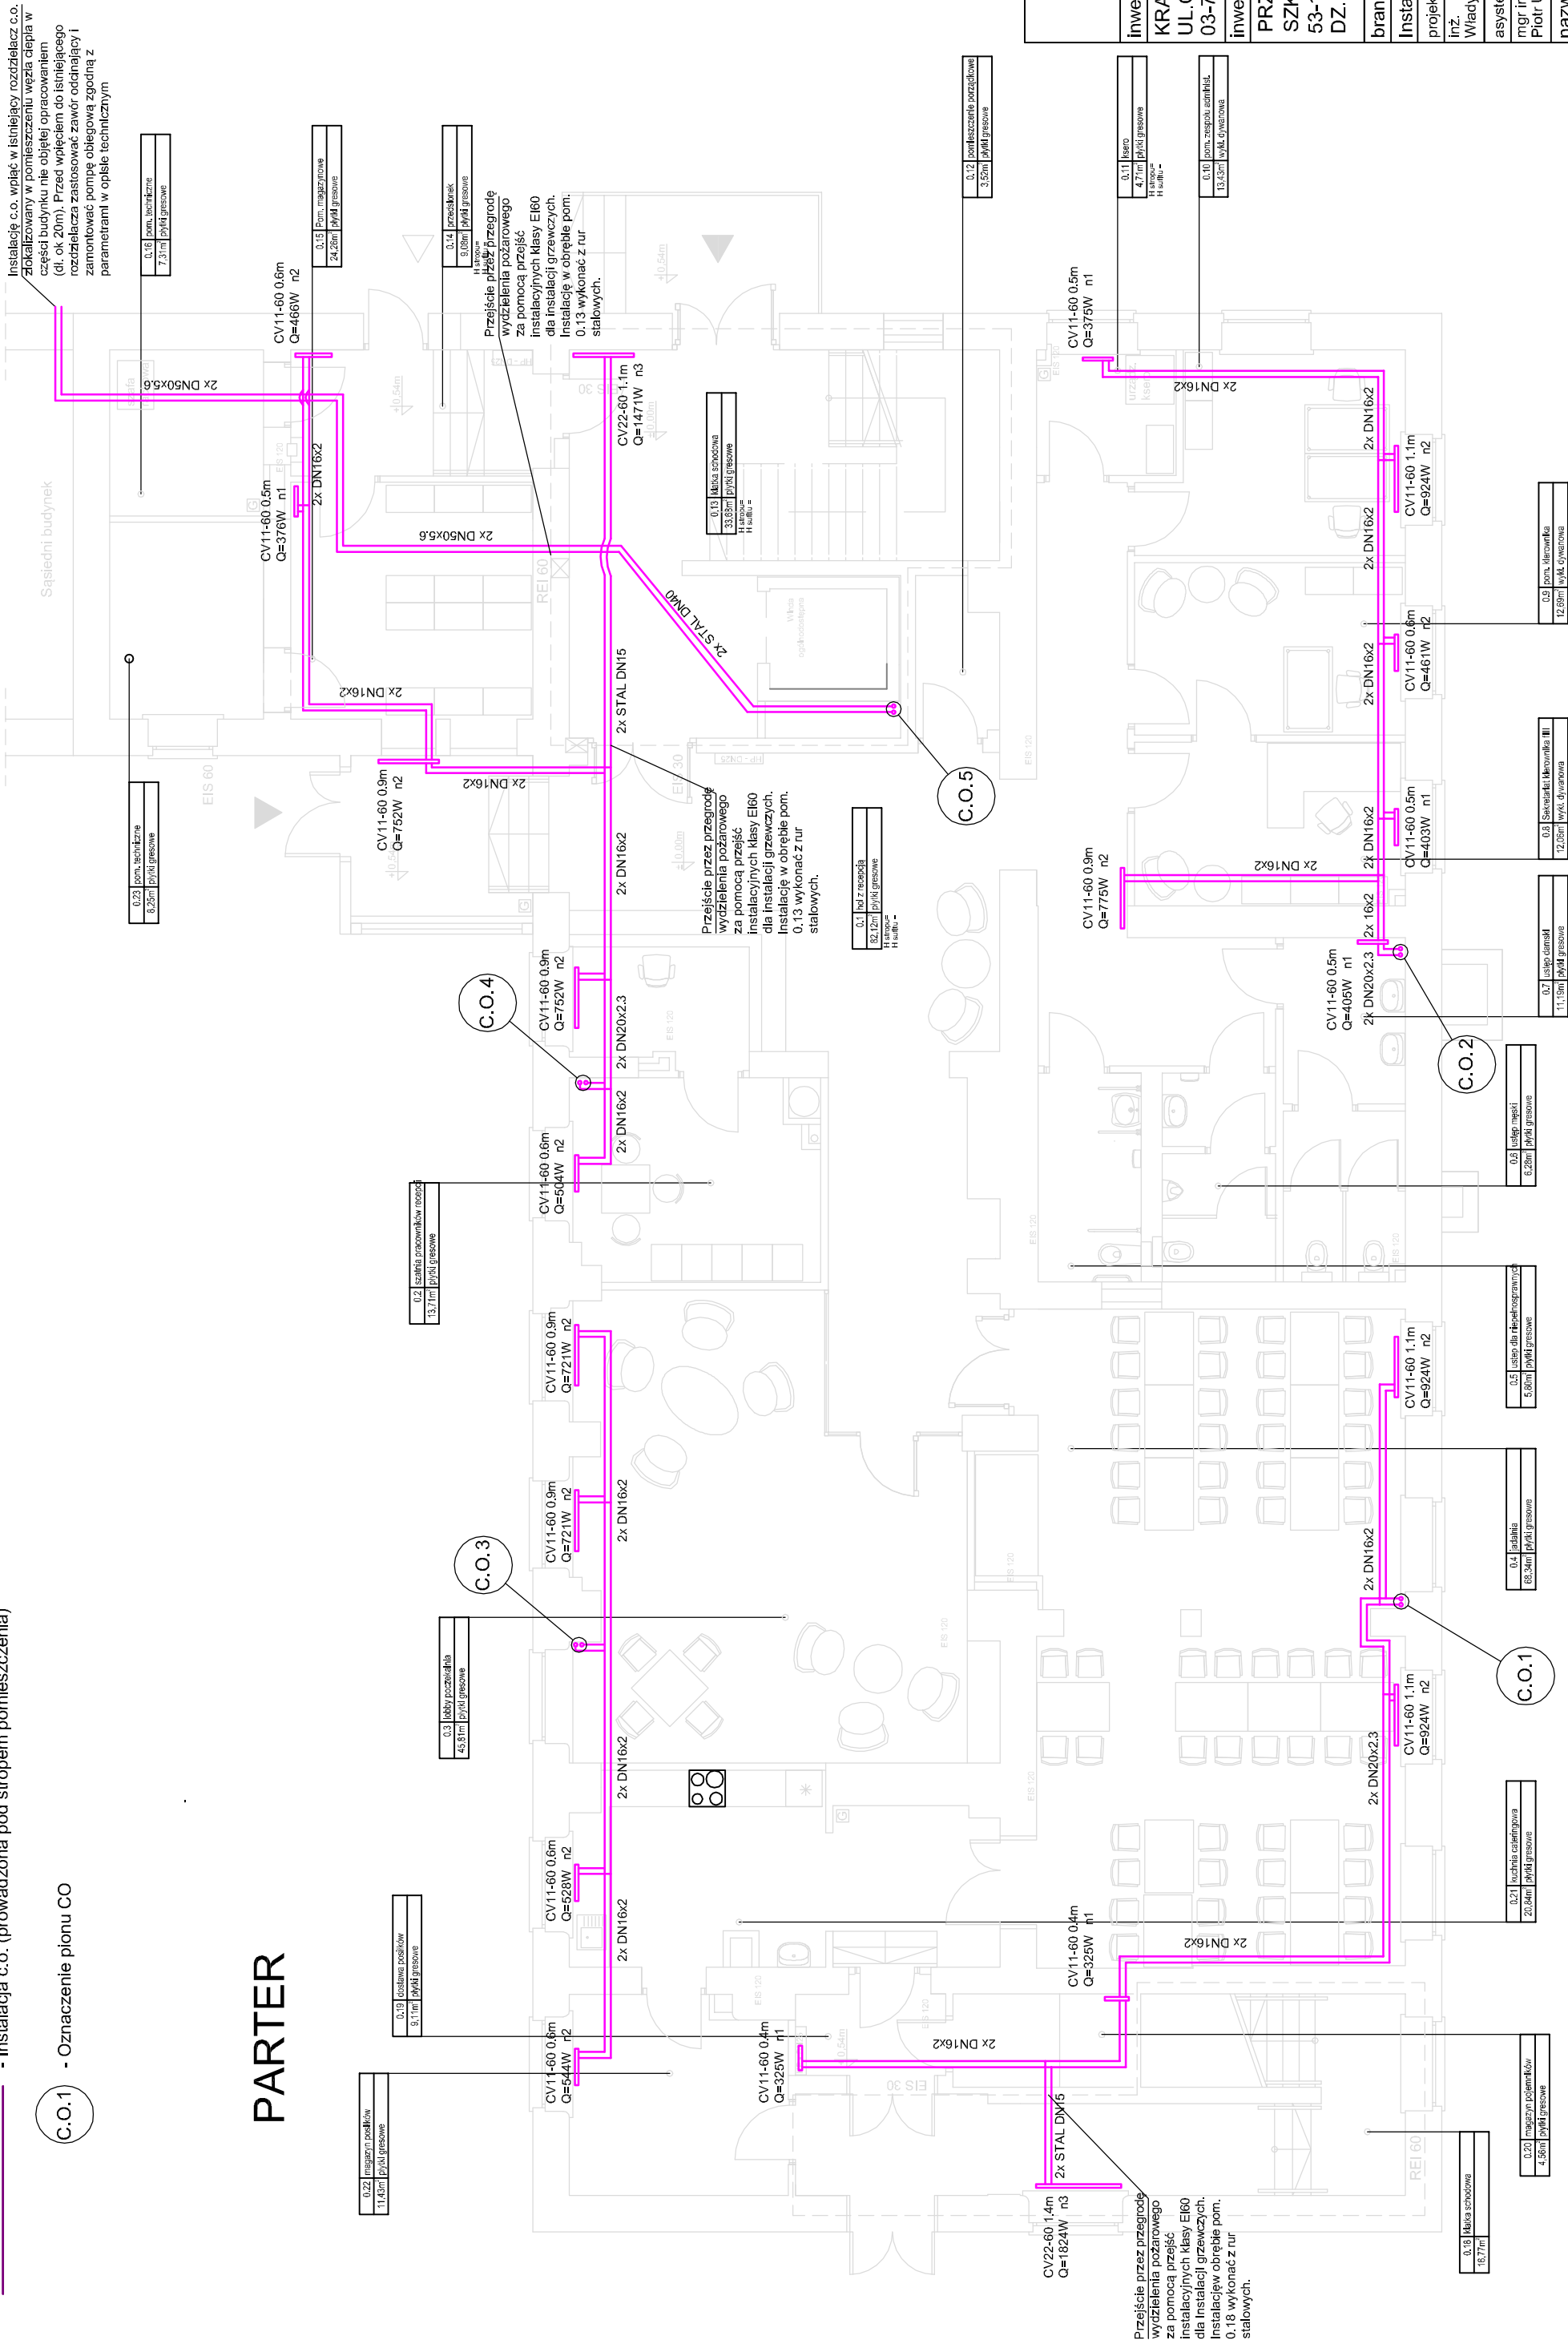

Przejście przez przełaz wydzielenia pożarowego za pomocą przejść instalacyjnych klasy EI60 dla Instalacji grzewczych. Instalację obrębienie pom. 0,18 wykonać z rur stalowych.

UP
UP Instalacje - Piotr Urbankiewicz
ul. Kosciuszki 21F/35
63-400, Ostrow Wielkopolski
projekty@upinstalacje.pl
tel. 500 699 880

investor:

KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI
UL. OKRZEI 4
03-710 WARSZAWA

inwestycja:

PRZEBUDOWA OBIEKTU
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO
53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100
DZ. NR 34/2 OBREB: POŁŹDNIĘ

branza:

Instalacije sanitarne

projektant:	uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upr. nr 445/87/UW
inż. Władysław Janicki	445/87/UW

asystemt:

mgr inż.
Piotr Urbankiewicz

nazwa rysunku:

Instalacja grzewcza - parter

faza	data:	skala:	nr rysunk
PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018	1:100	IS-1