


- Instalacja c.o. (prowadzona w obrębie pomieszczenia - posadzka, bruzdy ścienne)
- Instalacja c.o. (prowadzona pod stropem pomieszczenia)

- Oznaczenie pionu CO

PIETRO

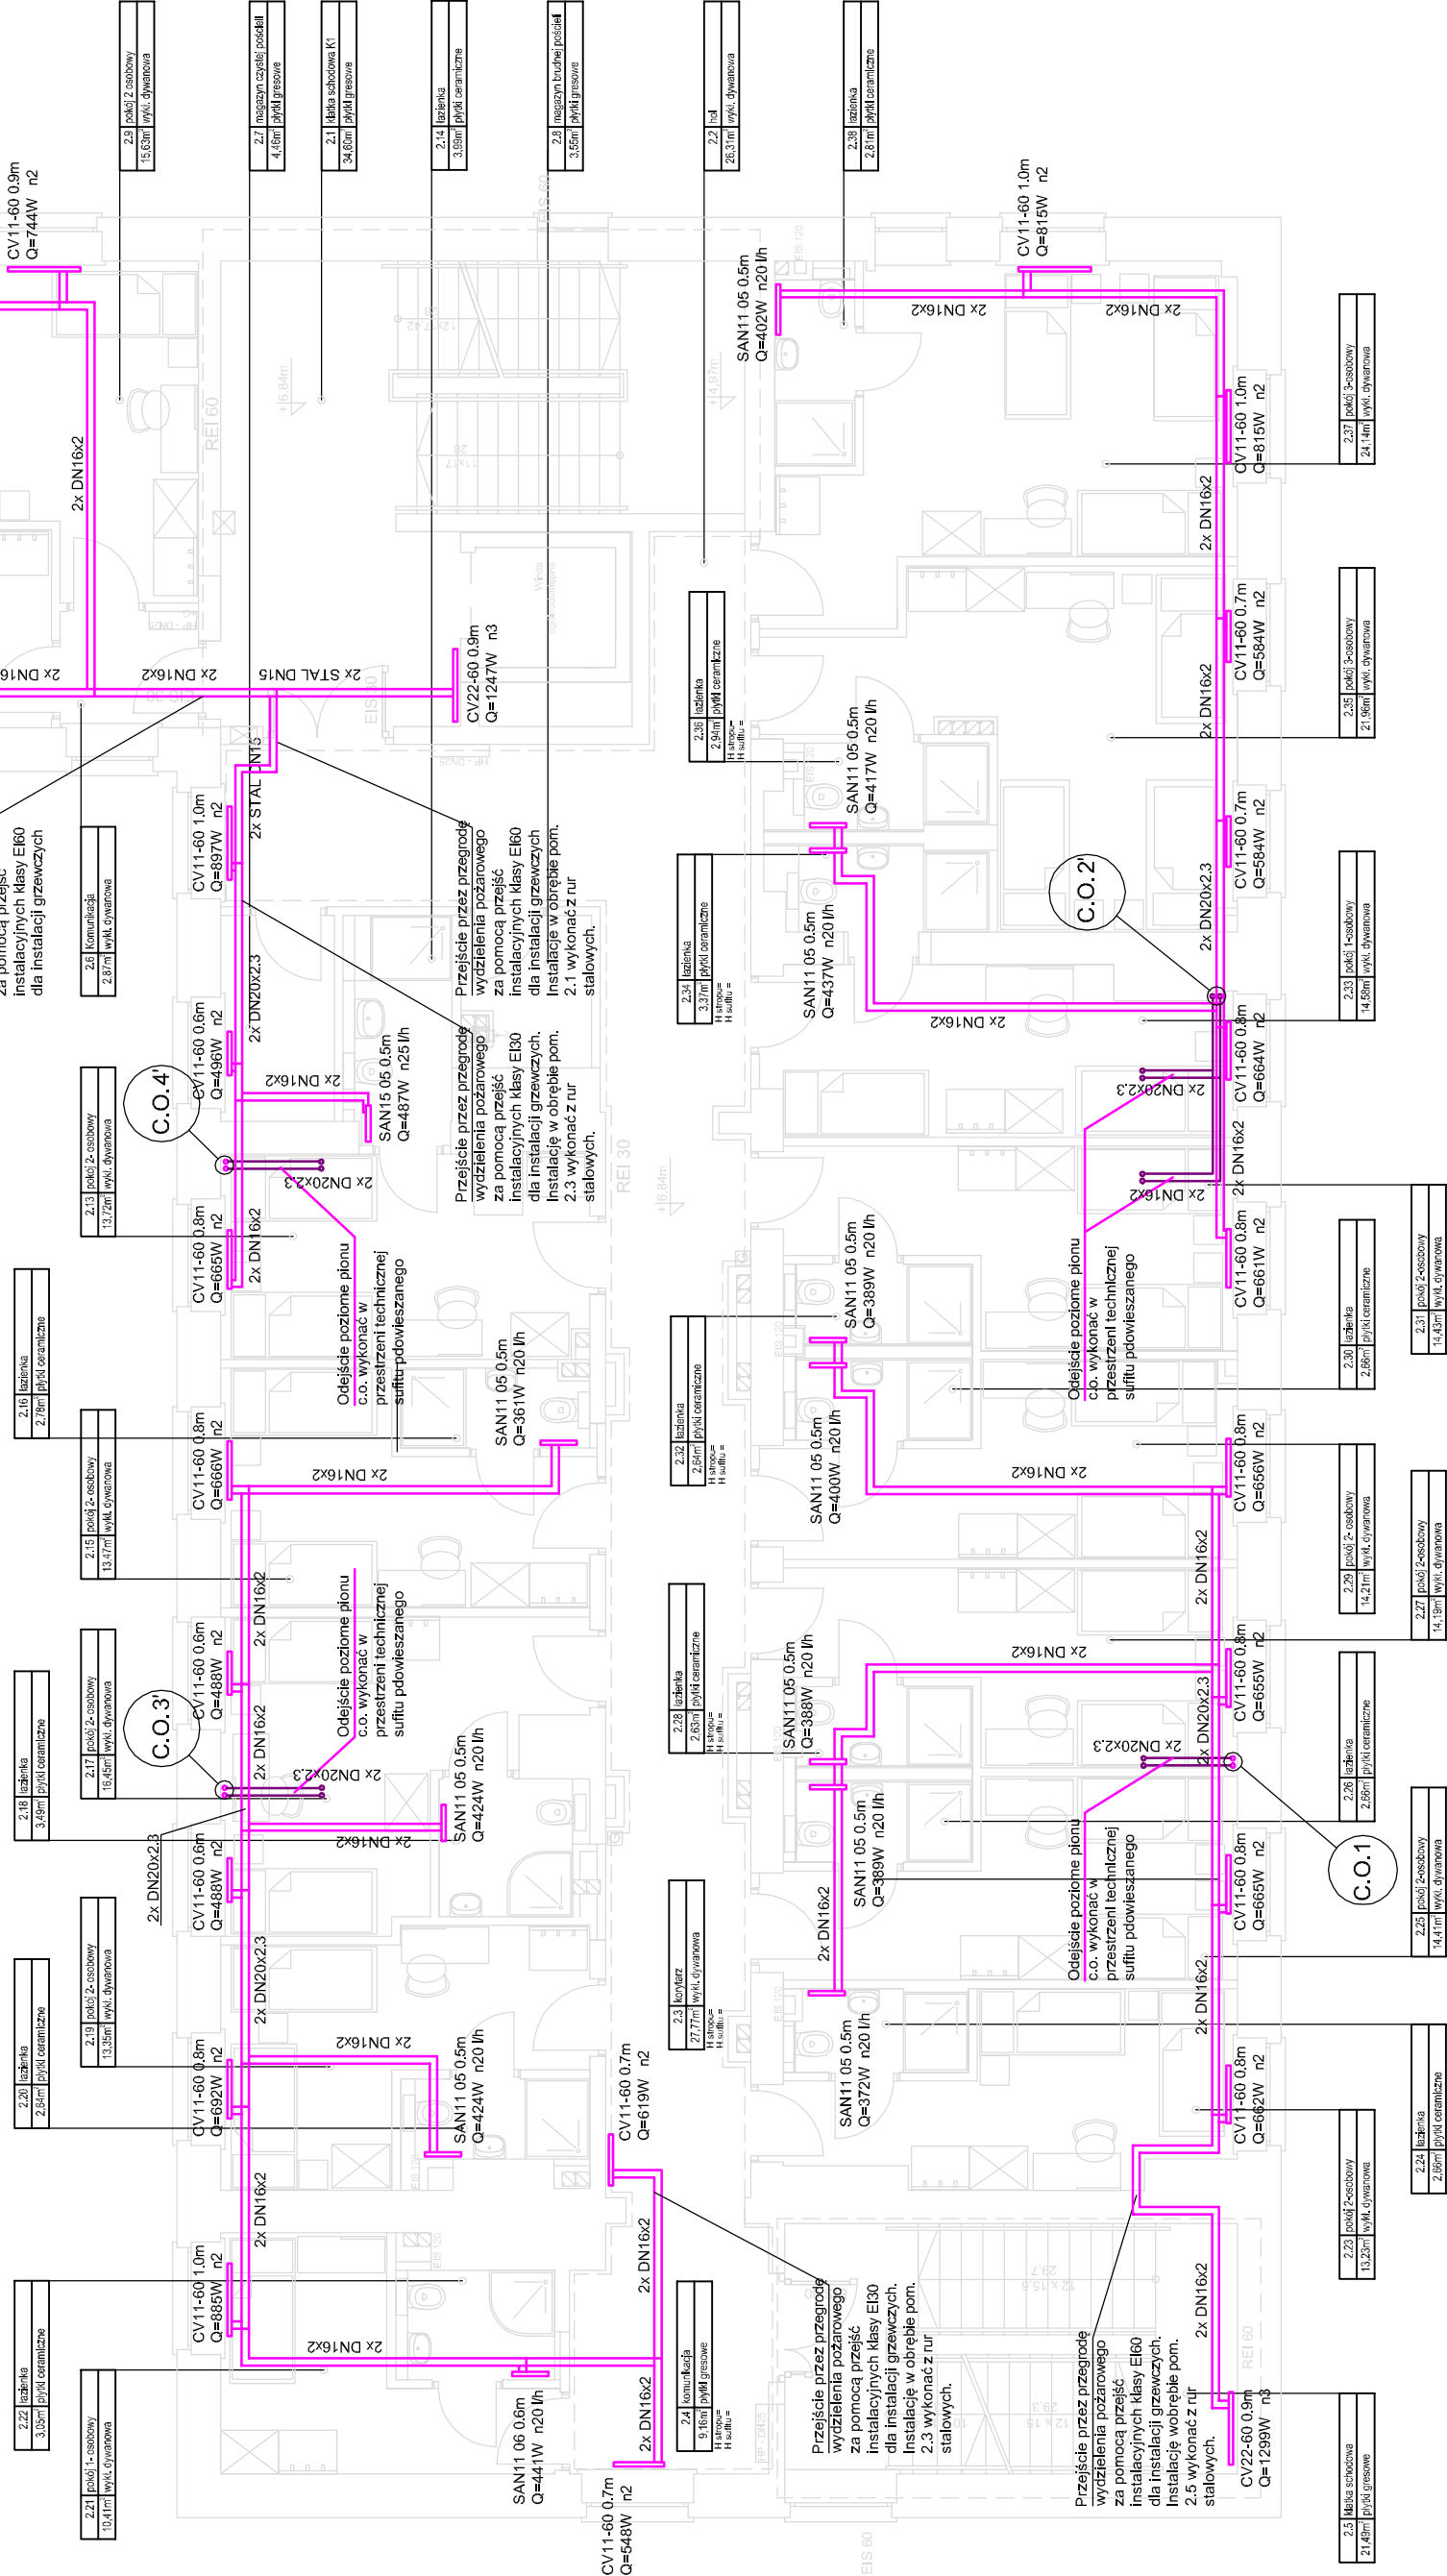

UP Instalacje - Płotr Urbankiewicz
ul. Kościuszki 21F/35
63-400, Ostrów Wielkopolski
projekty@upinstalacje.pl
tel. 500 699 880

Investor:

KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI
UL. OKRZE|4

3-710 WARSZAWA

nwestycja:

PRZEBUDOWA OBIEKTU
SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNO-HOTELOWEGO
53-10 WROCŁAW, UL. SZTABOWA 100
DZ. NR 34/2 OBREB: POŁŹNIE

pranzo:

nсталацие санитарне

projektant:

445/87/UW
Władysław Janicki

assistant:

mgr inż.

nazwa rysunku:

Instalacja grzewcza - II piętro

aza

PROJEKT WYKONAWCZY	09.2018
--------------------	---------

1:100	IS-3
-------	------